


近畿支部管内における高圧ガス事故発生状況(令和 3 年 1 月～12 月)

中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課


・ 事故概要別の事故件数(令和 3 年 1 月～12 月)

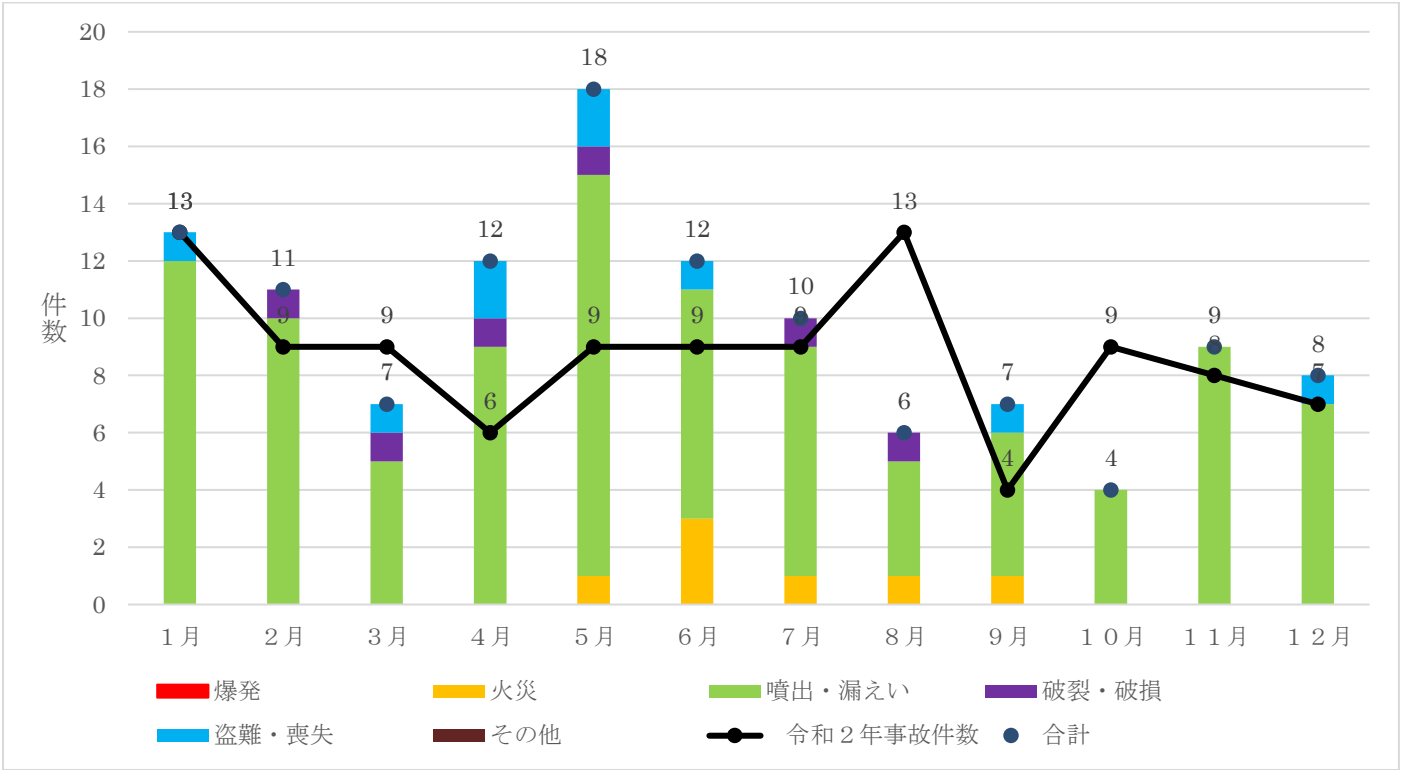

※1 令和 4 年 2 月時点の集計値であり、今後修正される可能性があります。

※2 概要が重複している事故があります（噴出・火災等）。

・ 事故概要別の死傷者数(令和 3 年 1 月～12 月)

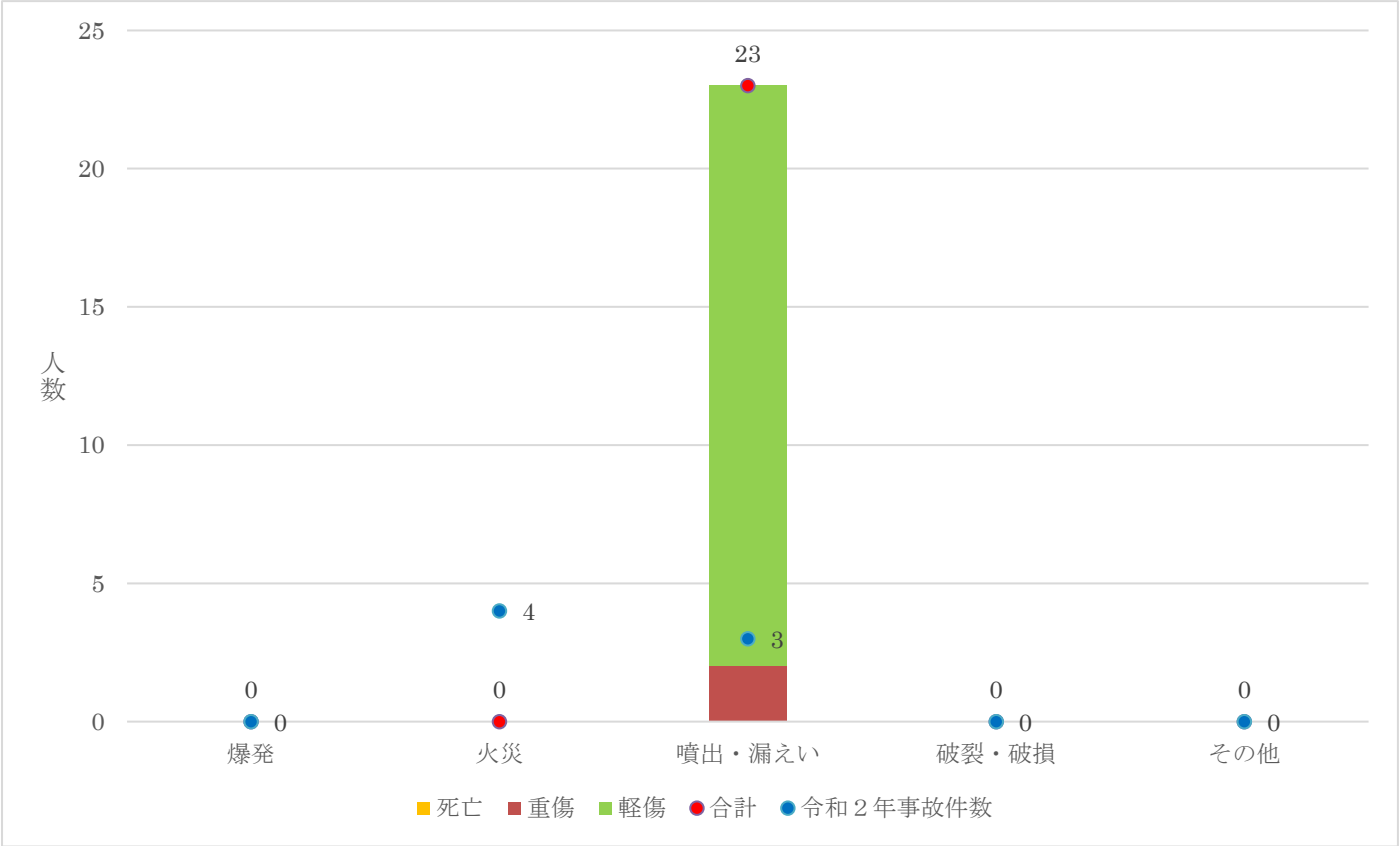


	爆発	火災	噴出・漏えい	破裂・破損	その他
死亡					
重傷			2		
軽傷			21		
合計	0	0	23	0	0
令和 2 年事故件数	0	4 ※ 2	3 ※ 2	0	0

※ 1 令和 4 年 2 月時点の集計値であり、今後修正される可能性があります。

※ 2 令和 2 年事故件数は火災・漏えいにより軽傷 1 名および重傷 1 名の事故が発生しており、件数を重複して計上している。

・事故の原因分析(令和 3 年 1 月～12 月)

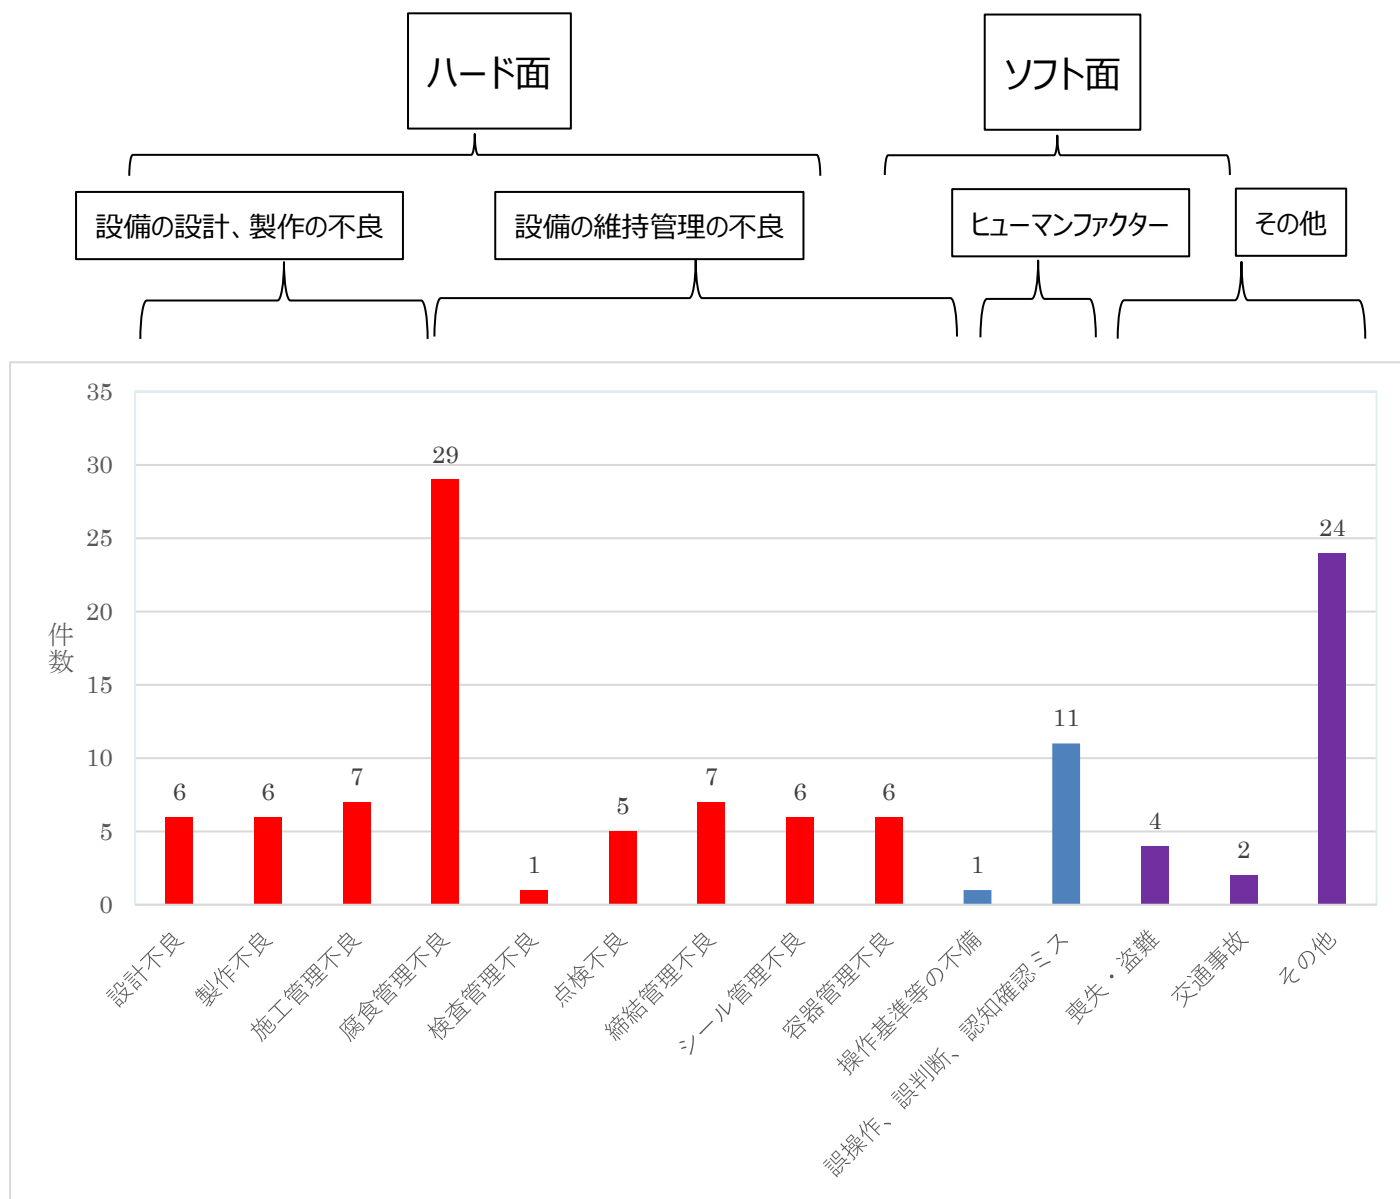

- ハード面での問題は腐食管理不良、ソフト面では誤操作・誤判断が多い。
- これらは、設備の老朽化、人材不足、技術伝承の問題が大きく影響していると考えられる。

※1 令和 4 年 2 月時点の集計値であり、今後修正される可能性があります。

※2 1つの事故で原因が複数の場合がある。